




# ETAPA 2 - montáž nové větve z Vrchoviny

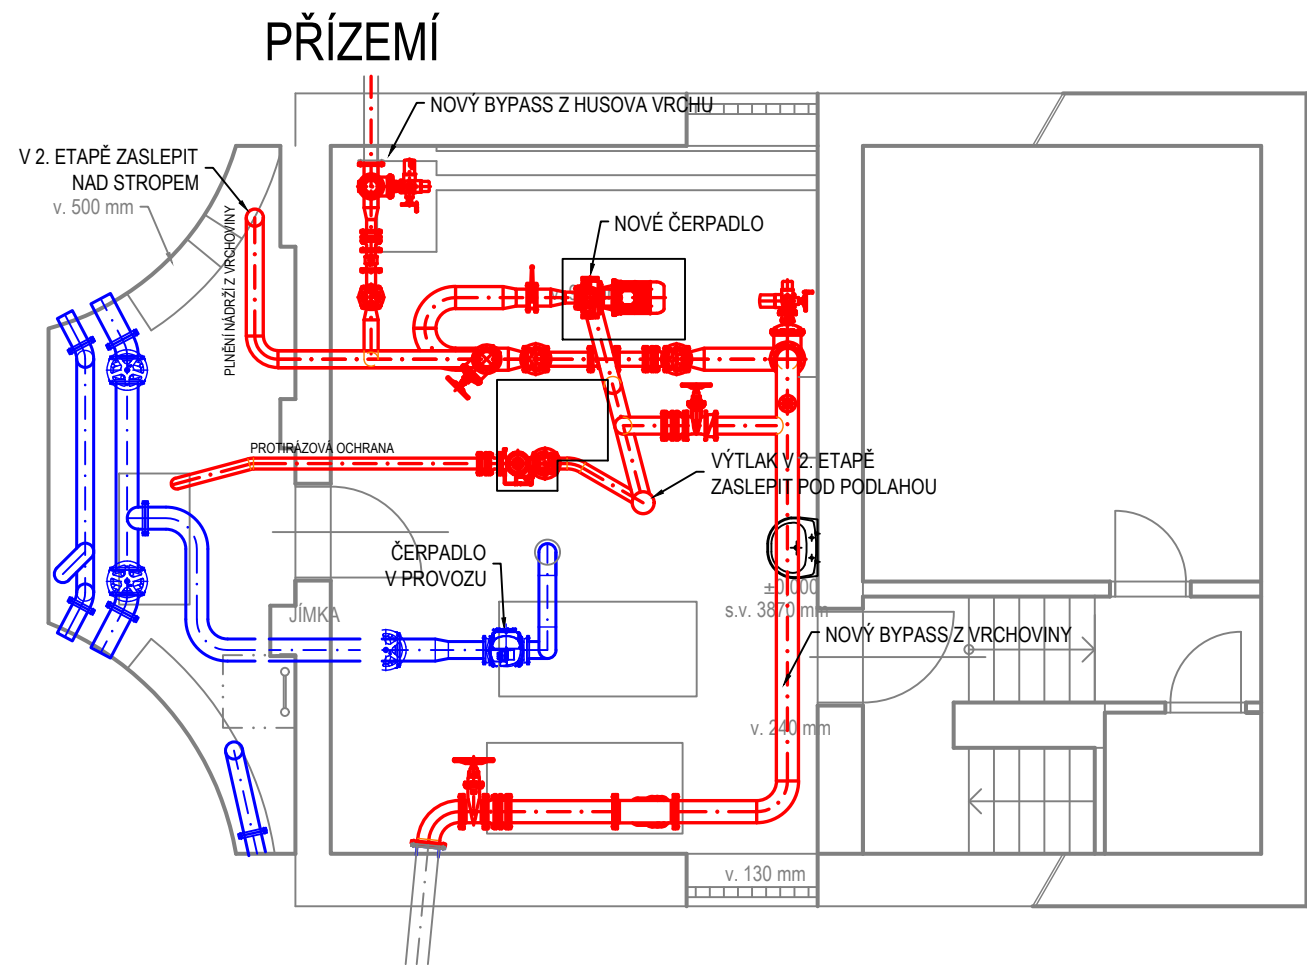

## SUTERÉN



1.NP



### Stručný popis montážních prací

- bude postupně nově provedena celá nová větev pro čerpání vody z VDJ Vrchovina, včetně větve pro zásobování VDJ Husův kopec. Součástí této etapy bude i větev pro náhradní plnění akumulčních nádrží z VDJ Vrchovina.
- Po dobu provádění montážních prací musí zůstat v provozu čerpadlo pro čerpání vody z akumulčních nádrží do VDJ Pošmistrák

ETAPA VYŽADUJE ODSTÁVKU ZÁSOBOVÁNÍ VDJ POŠMISTRÁK, V DÉLCE CCA 2 hod (pro odpojení výtlačného potrubí v suterénu)

### LEGENDA:

- STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ V PROVOZU
- NOVĚ PROVEDENÉ POTRUBÍ A ZAŘÍZENÍ
- DEMONTOVANÁ POTRUBÍ A ZAŘÍZENÍ

AUTORIZACE:	INVESTOR:	<div><div>Vodohospodářská obchodní společnost</div></div> <div>Vodohospodářská a obchodní společnost, a. s. Na Tobolce 428, 506 01 Jičín IČ: 601 091 49 tel.: 602 689 928</div>	
	GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	<div><div><div>S.R.O. <b>HADRABA</b> ZTI, PLYN, INŽENÝRSKÉ SÍTĚ PROJEKTY, DOZORY, REVIZE PZ</div></div><div>HADRABA, s.r.o. Chalupeckého 1824, 252 63, Roztoky tel.: 603 586 997, email.: michal@hadraba.cz IČO: 029 40 540</div></div>	
	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	KRESLIL	
	ING. MICHAL HADRABA	ING. MICHAL HADRABA	
FÁZE PD: DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY			
KRAJ / K.Ú.: KRÁLOVÉHRADECKÝ, K.Ú. NOVÁ PAKA		ZAK. Č.	20Z-011
AKCE :  ČS a VDJ Krkonošská rekonstrukce Nová Paka, ul. Krkonošská		FORMÁT	2 xA4
		MĚŘÍTKO	1 : 75
		DATUM	únor 2021
ČÁST PD: PS 01 - Strojně technologická část		ČÍSLO ČÁSTI D.2.1	REVIZE
NÁZEV VÝKRESU: Schéma postupu montáže a dmt 2. etapa		Č.VÝKR. 14	PARÉ