



ETAPA 3 - přepojení výtlaku na Pošmistrák

SUTERÉN - DEMONTÁŽE



SUTERÉN - MONTÁŽE

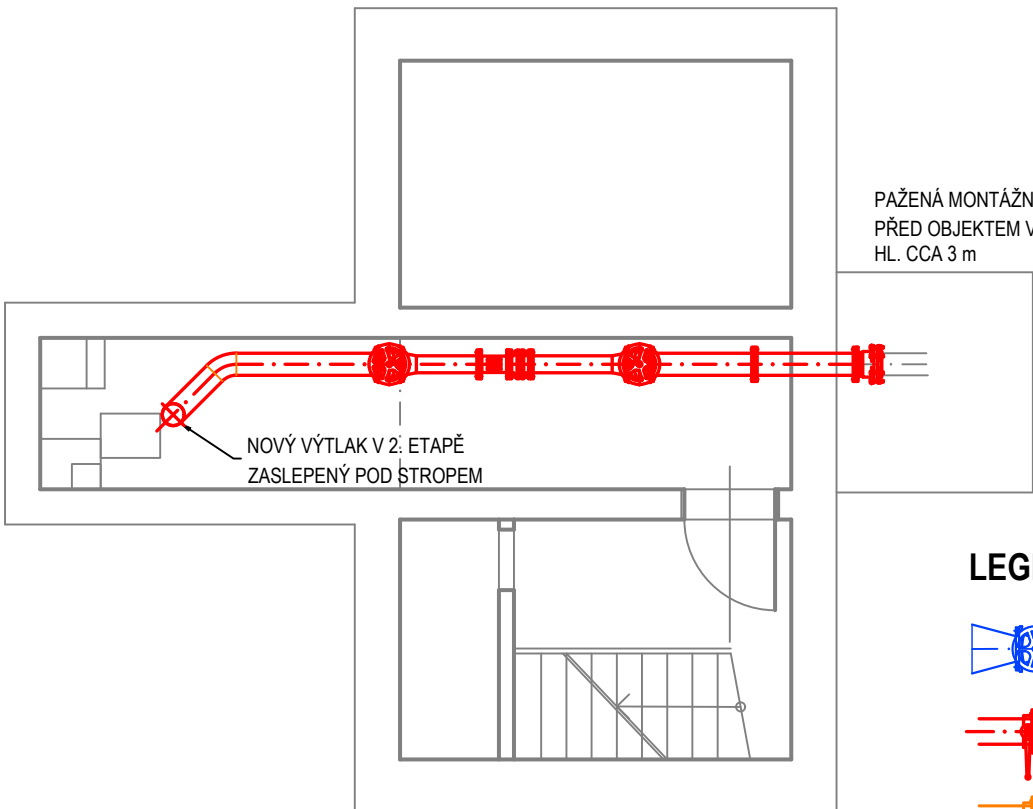

PAŽENÁ MONTÁŽNÍ JÁMA
PŘED OBJEKTEM VDJ
HL. CCA 3 m

LEGENDA:



STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ V PROVOZU



NOVĚ PROVEDENÉ POTRUBÍ A ZAŘÍZENÍ




DEMONTOVANÁ POTRUBÍ A ZAŘÍZENÍ


Stručný popis montážních prací

- bude provedena demontáž a následná montáž výtlačného potrubí ve vodoměrné místnosti v suterénu. Včetně přepojení na stávající řad v zemi u objektu.
- Následně bude zásobování vodou zapojeno z VDJ Vrchovina novým čerpadlem a novou větví tak, aby bylo možné provést zbytek montážních prací.

ETAPA VYŽADUJE ODSTÁVKU ZÁSOBOVÁNÍ
VDJ POŠMISTRÁK, V DÉLCE CCA 24 hod

PŘÍZEMÍ

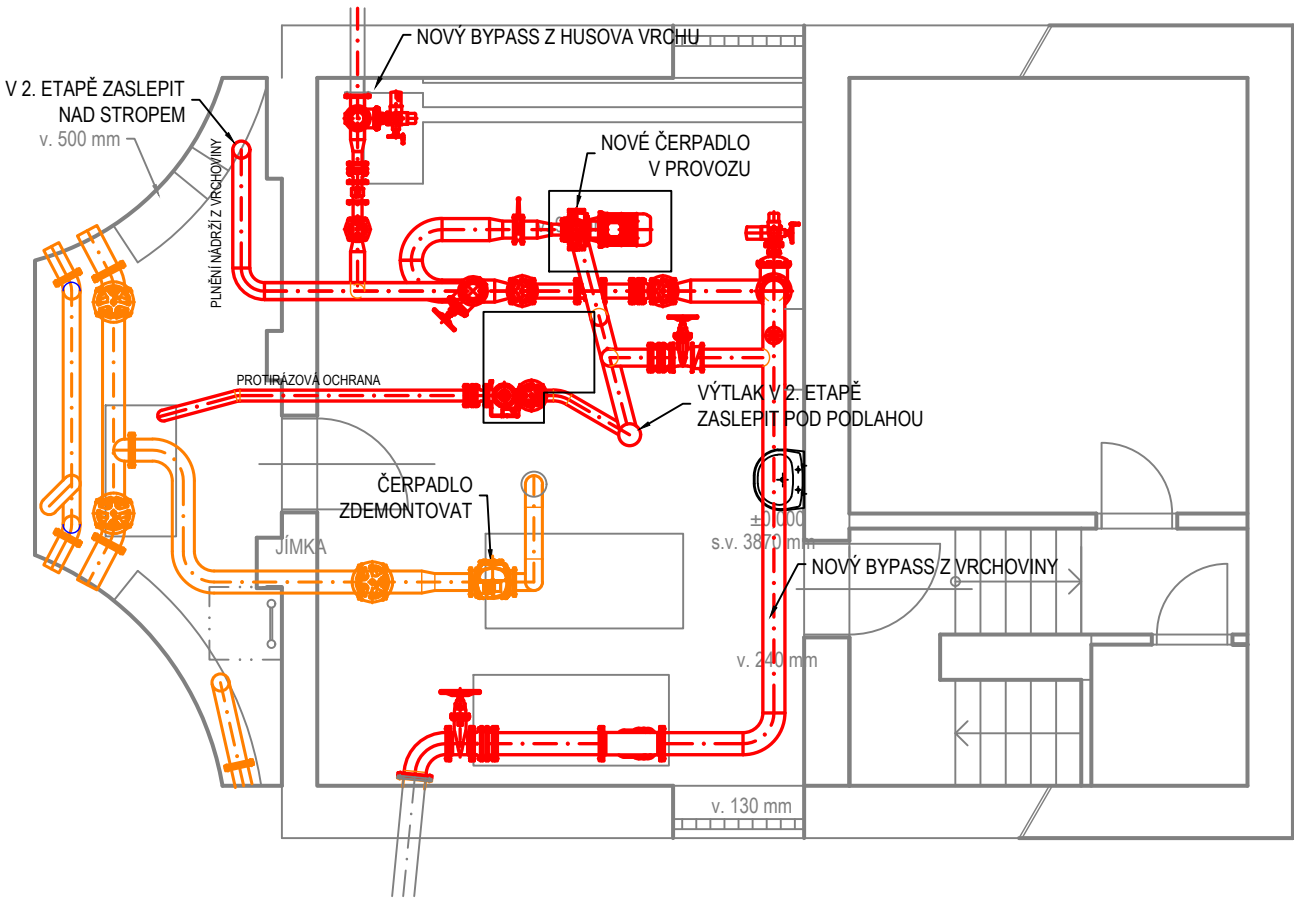

AUTORIZACE:	INVESTOR:	 <div>Vodohospodářská obchodní společnost</div>	Vodohospodářská a obchodní společnost, a. s. Na Tobolce 428, 506 01 Jičín IČ: 601 091 49 tel.: 602 689 928	
	GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	 <div>HADRABA s.r.o. ZTL, PLYN, INŽENÝRSKÉ SÍTĚ PROJEKTY, DOZORY, REVIZE PZ</div>	HADRABA, s.r.o. Chalúpeckého 1824, 252 63, Rostoky tel.: 603 586 997, email.: michal@hadraba.cz IČO: 029 40 540	
	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		KRESLIL	
	ING. MICHAL HADRABA		ING. MICHAL HADRABA	
FÁZE PD: DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY				
KRAJ / K.Ú.: KRÁLOVÉHRADECKÝ, K.Ú. NOVÁ PAKA			ZAK. Č.	20Z-011
AKCE : ČS a VDJ Krkonošská rekonstrukce Nová Paka, ul. Krkonošská			FORMÁT	2 xA4
			MĚŘÍTKO	1 : 75
			DATUM	únor 2021
ČÁST PD: PS 01 - Strojně technologická část			ČÍSLO ČÁSTI D.2.1	REVIZE
NÁZEV VÝKRESU: Schéma postupu montáže a dmt 3. etapa			Č.VÝKR. 15	PARÉ