

Výkres vytvořil program pp\_kan  
KATASTRY  
PARCELNÍ ČÍSLA  
DRUH POVRCHU  
VZDÁLENOSTI ŠACHET  
OZNAČENÍ ŠACHET

SMĚROVÉ POMĚRY

MĚŘITKA 1:250/100

HOŘICE, UL. NERUDOVA  
OPRAVA KANALIZACE  
05.02.2025

HLOUBKA VÝKOPU

HLOUBKA DNA POTRUBÍ

KÓTA DNA POTRUBÍ

KÓTA PŮVODNÍHO TERÉNU

SROVNÁVACÍ ROVINA

STANIČENÍ [km/m]

PROFIL[mm]–MATERIÁL–DĚLKA[m]

SKLON[promile]–DĚLKA[m]

KAPACITNÍ PRŮTOK[l/s]–RYCHLOST[m/s]

(c)AutoPEN Liberec, tel:481120160, autopen@volny.cz

HOŘICE V PODKRKONOŠÍ

2384/1 2385

UL. NERUDOVA – ASFALTOVÝ POVRCH

31.50

K2.1/240.0°

11.50

K2.1.1/180.0°

40.00


K2.1.2/169.0°

27.00

K2.1.3/180.0°

27.00

K2.1.4/180.0°

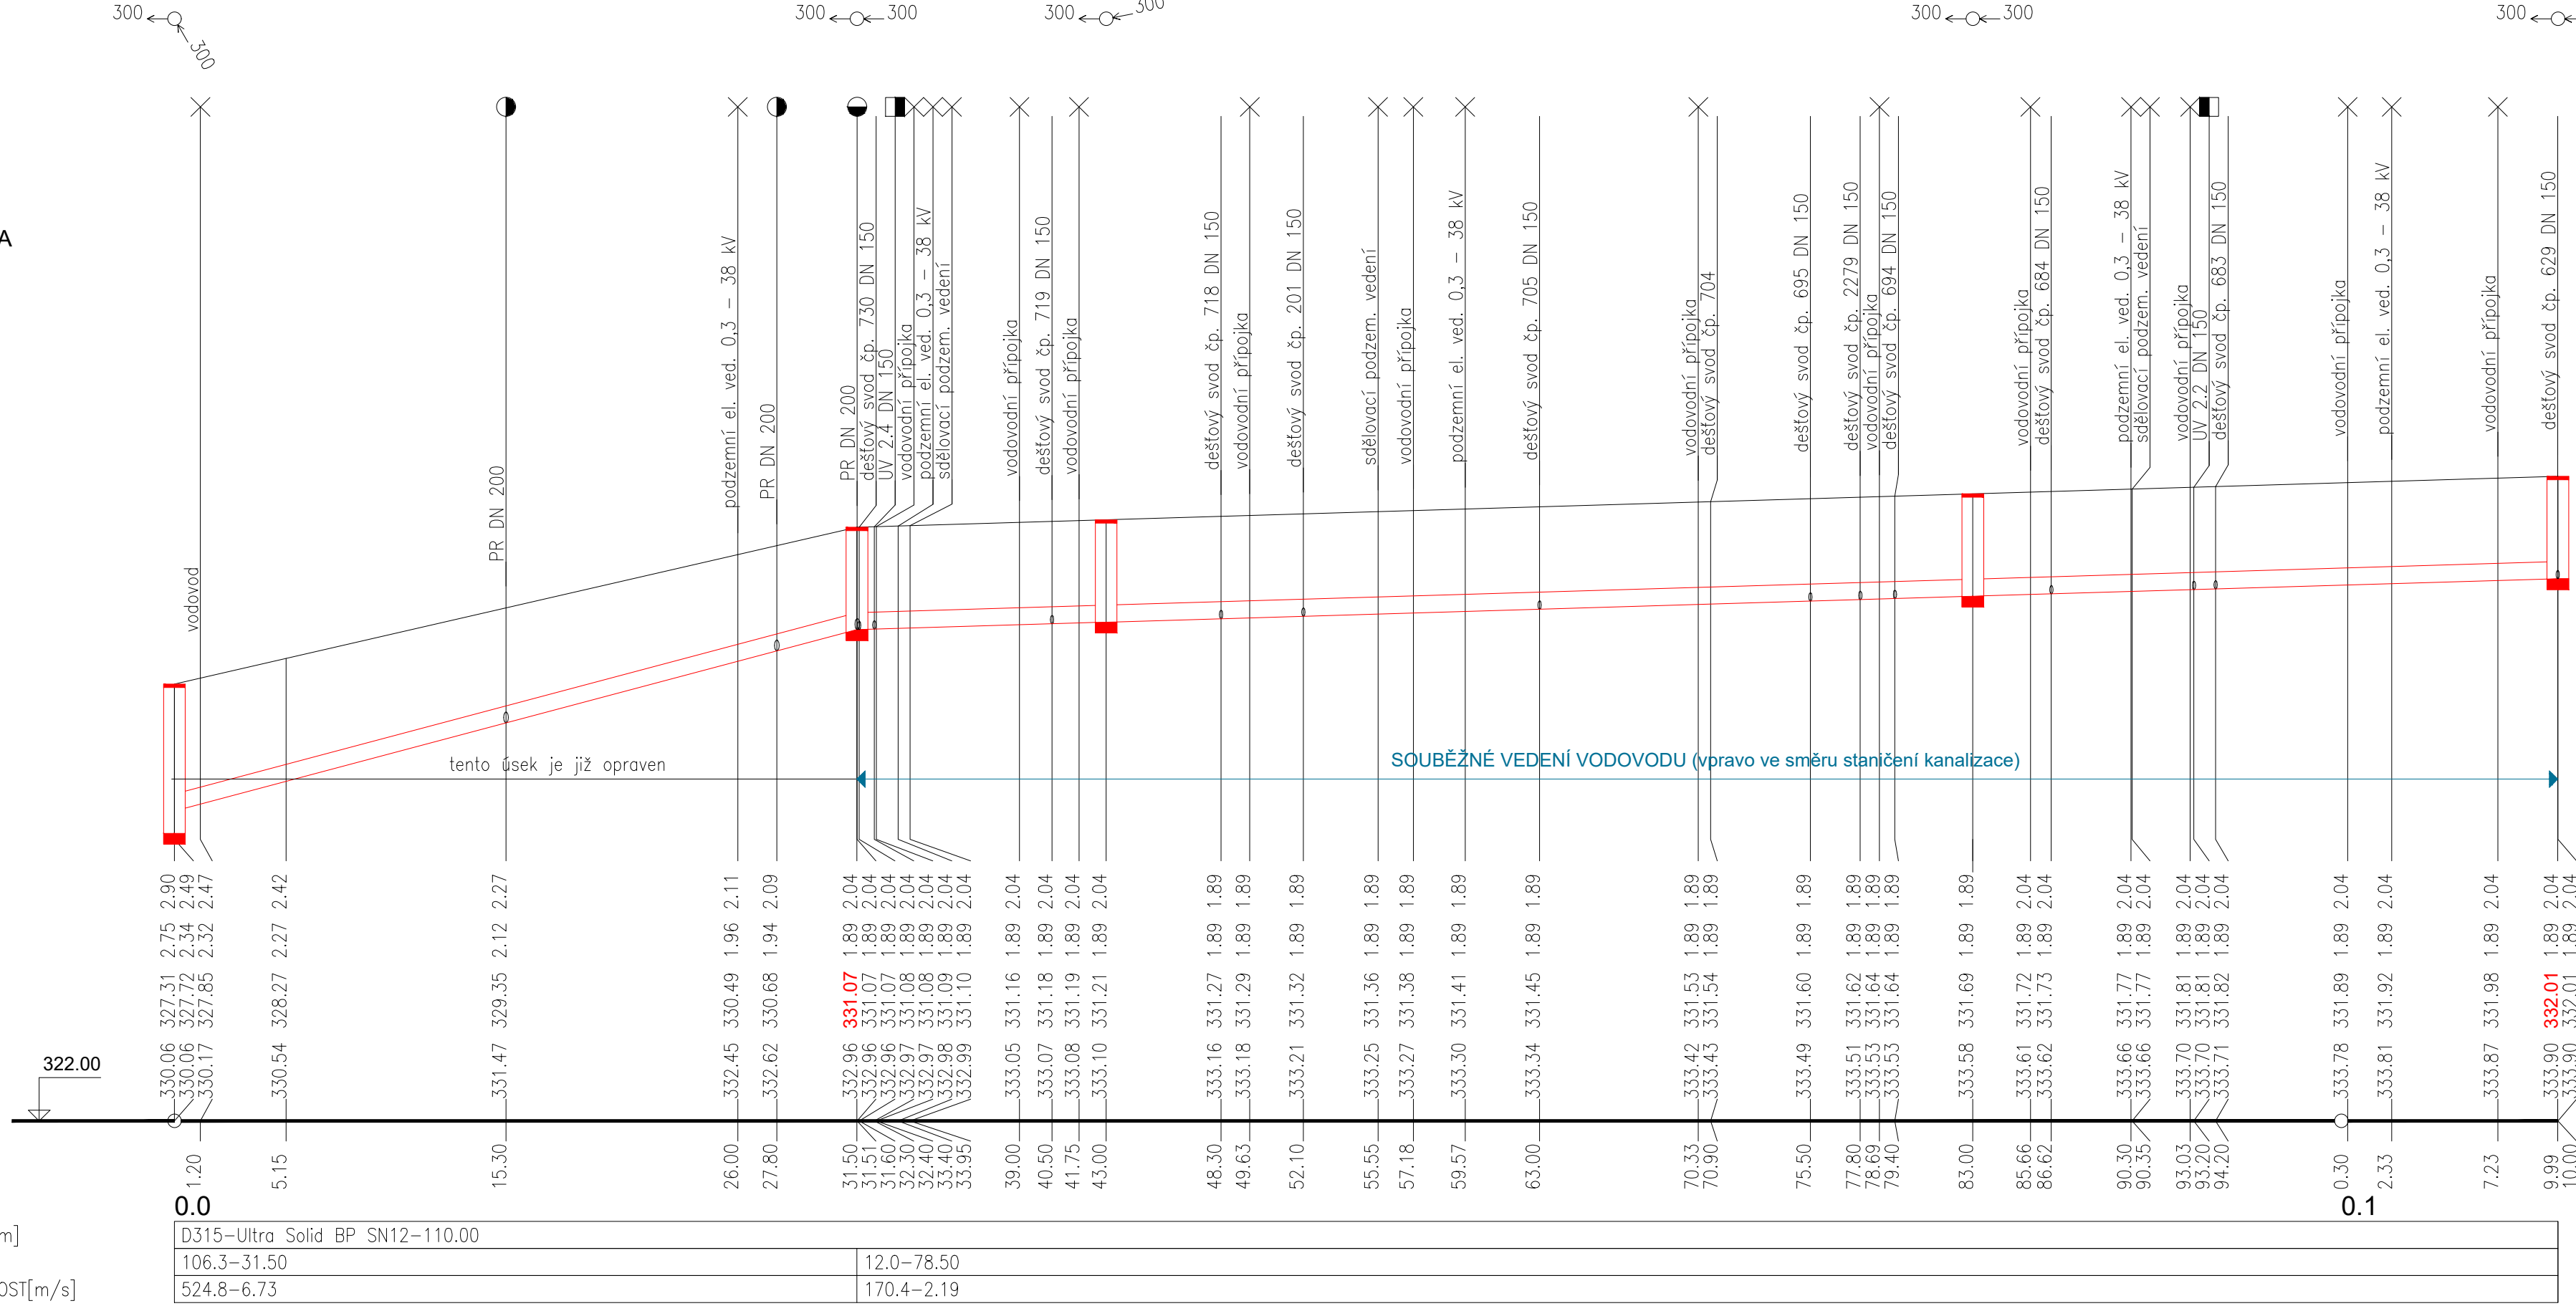

Upozornění:

Poloha podzemních vedení a inženýrských sítí byla převzata od jednotlivých správců.

Polohu podzemních vedení a inženýrských sítí nelze vytyčovat odměřením na výkrese.

Přesné vyznačení průběhu podzemních vedení a inženýrských sítí na povrchu zajistí zhotovitel ještě před vlastním zahájením realizace a takto zjištěný průběh ověří ručně kopanými sondami. Veškerá nově budovaná podzemní vedení a inženýrské sítě budou ještě před záhozem geodeticky zaměřeny v souřadnicovém systému JTSK a výškovém systému Balt po vyrovnaní, a to i zařízení stávající, která budou jednotlivými výkopy křížována. Podzemní vedení jsou zakreslena pouze osou, v trase se může nacházet několik vedení jednoho i více správců.

Poznámka:

- Při výkopových pracích bude průběžně rušena stávající kanalizační stoka. Stávající kanalizační přípojky budou vyhodnoceny a dle rozhodnutí investora přepojeny.
- Předpokládáný profil přípojek DN 150-200, připojení přes originální odbočku.
- Dešťové svody a uliční vpusti budou připojeny profilem DN 150.
- Na dešťových svodech bude osazen lapač střešních splavenin.
- Poklopy šachet budou definitivně vyrovnány v rámci rekonstrukce komunikace.

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ : HOŘICE  
OBEC : HOŘICE  
KRAJ : KRÁLOVÉHRADECKÝ

VÝŠKOVÝ SYSTÉM : BALT PO VYROVNÁNÍ  
SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM : JTSK

<div>Ing. František Kujan projektová a inženýrská činnost Na Liškově 236, 582 66 Krucemburk IČO 132 09 469 provozovna Koželužská 385, 582 66 Krucemburk telefon 569 697 314, 602 449 476 e-mail: fkujan@zdirec.net</div>						
448.00	ZS	01	00	ZADÁNÍ STAVBY	02.2025	
PŘEDPONA	KÓD OBJEKTU	ČÍSLO DOKUMENTU	POPIS ZMĚNY			DATUM ZMĚNY
INVESTOR: Vodohospodářská a obchodní společnost a.s. Na Tobolce 428 506 01 Jičín IČ 60109149			OBJEDNATEL: Vodohospodářská a obchodní společnost a.s. Na Tobolce 428 506 01 Jičín IČ 60109149		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. František Kujan VYPRACOVAL: Ing. František Kujan	
STAVBA:					ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	448.00/24
<div>HOŘICE</div> <div>- OPRAVA VODOVODU A KANALIZACE V UL. NERUDOVA</div>					DATUM	02.2025
					FORMÁT	4x A4
					MĚŘITKO	1:250/100
STAVEBNÍ OBJEKT: SO-01 OPRAVA KANALIZACE V UL. NERUDOVA					SOUBOR	01–3
PROFESE: Vodní hospodářství		ČÁST: x	STUPEŇ: Zadání stavby		ČÍSLO VÝKRESU:	ČÍSLO PARÉ:
PŘÍLOHA: PODÉLNÝ PROFIL KANALIZACE						
					3.	